




屋外消火栓ポンプ	
100 <sup>φ</sup> ×700 <sup>ℓ</sup> ×60 <sup>m</sup> ×15 <sup>kw</sup>	
GV100 JIS10K	x2
CV100	x1
FJ100 球形	x2
圧力計 100 <sup>φ</sup>	x1
速成計 100 <sup>φ</sup>	x1
貯水槽 100 <sup>ℓ</sup>	x1
GV20 JIS5K	x2
7口-X-7 700 <sup>ℓ</sup>	x1
GV50 JIS10K	x2
GV20 JIS10K	x1
CV20	x1

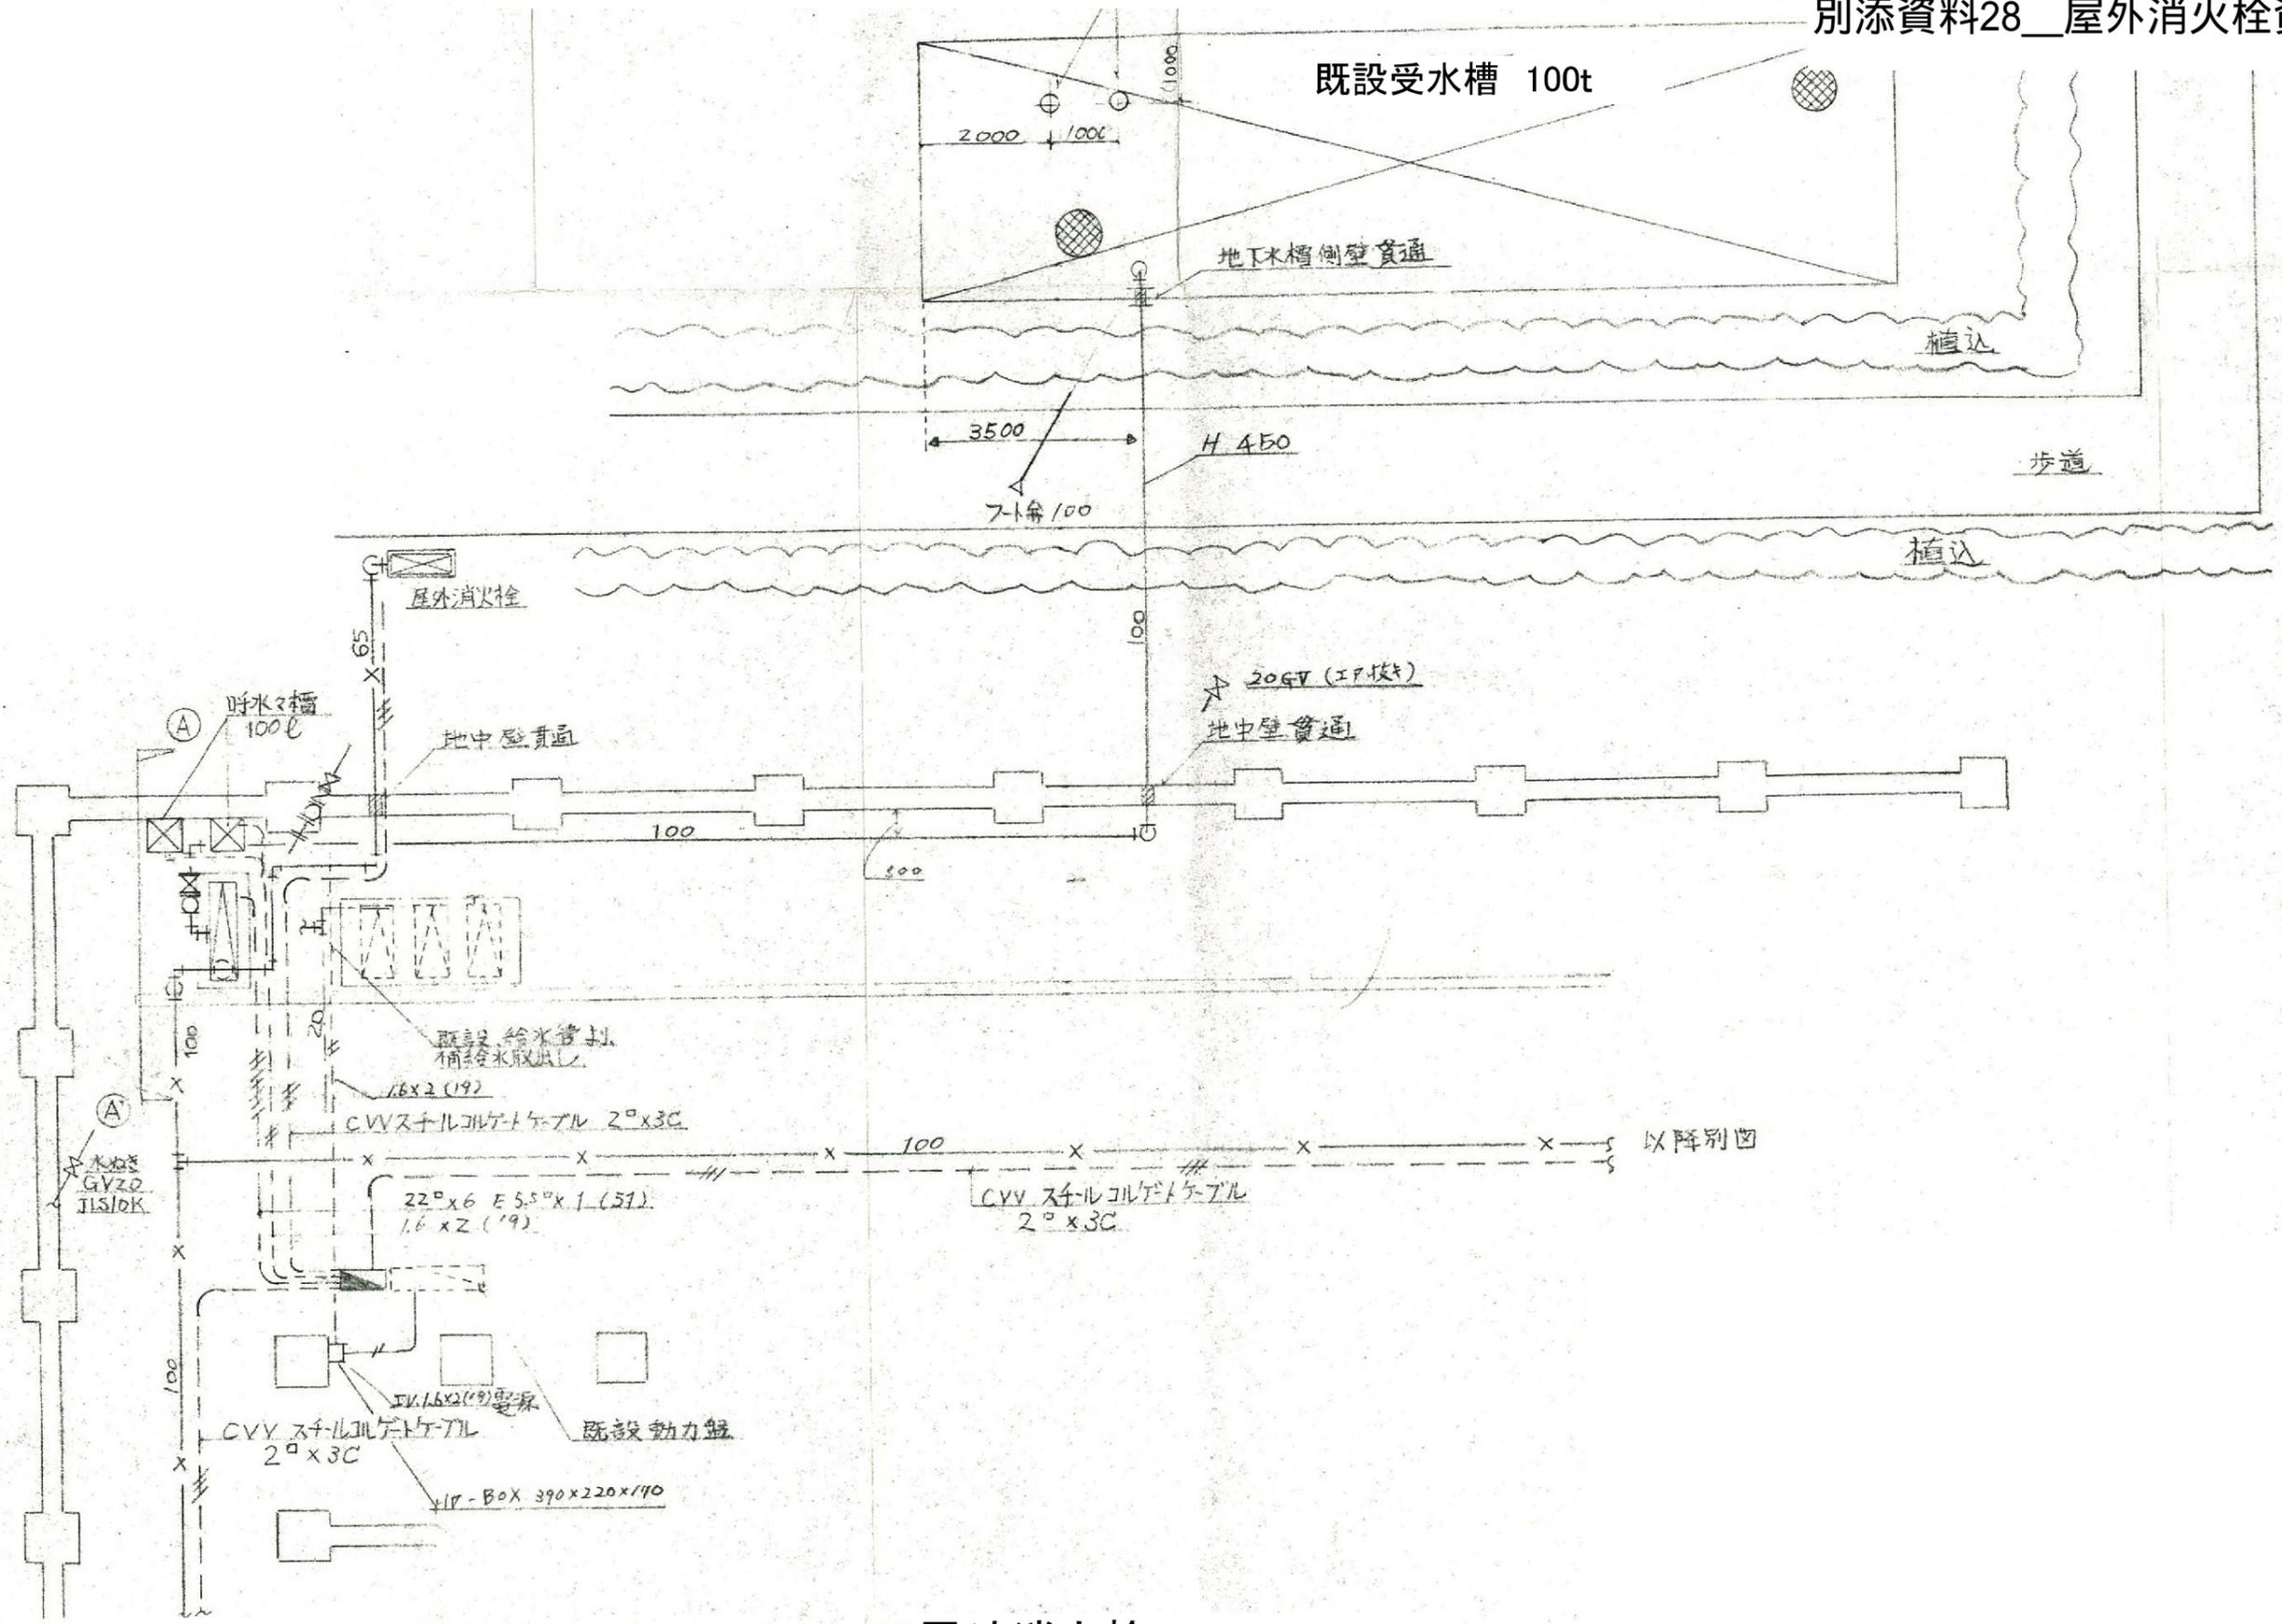

屋外消火栓

第一研究棟B 1階平面図 N/S

